

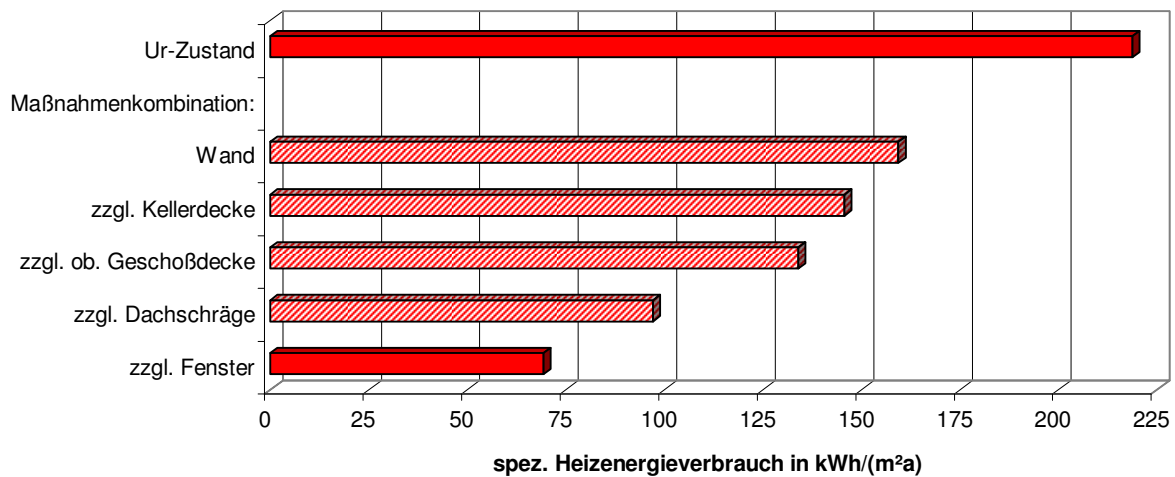





**Haustyp** M60  
**Baualter** 1960-1969



Bauteil	Beschreibung	U-Wert [W/(m²K)]	Anmerkung
<b>Außenwand</b> 	24 und 30 cm Bimshohlblockmauerwerk, verputzt (links)  24 und 30 cm Hochlochziegel, verputzt (rechts)	1,06 - 1,39  1,09 - 1,48	überwiegend  selten
<b>Kellerdecke</b> 	Ortbetondecke mit schwimmendem Estrich, 2 - 4 cm Mineralfaserdämmung	0,88 - 1,29	
<b>oberste Geschoßdecke</b> 	Ortbetondecke mit schwimmendem Estrich, 2 - 4 cm Polystyrol oder Mineralfaser	0,83 - 1,19	
<b>Dachschräge</b> 	2,5 - 5 cm mineralisierte Heraklithplatten, verputzt  2,5 cm mineralisierte Heraklithplatten, verputzt, zwischen den Sparren 3 - 4 cm Mineralwolle	1,75  0,67 - 0,83	
<b>Fenster</b> 	Holz oder Kunststofffenster mit Isolierverglasung	2,80	



Bauteil	Beschreibung	U-Wert neu [W/(m²K)]	Einsparung an Heizenergie [%]
<b>Außenwand</b> 	Wärmedämmverbundsystem 12 cm (links)	0,26	24 % - 30 %
	Wärmedämmverbundsystem 12 cm (rechts)	0,26	24 % - 30 %
<b>Kellerdecke</b> 	Dämmung unterseitig 6 cm	0,41	5 % - 7 %
<b>oberste Geschoßdecke</b> 	18 cm Dämmung, Trockenestrich	0,18	4 % - 6 %
<b>Dachschräge</b> 	16 cm Dämmung (winddichte Ebene beachten!)	0,25	15 % - 19 %
	16 cm Dämmung (winddichte Ebene beachten!)	0,21	15 % - 19 %
<b>Fenster</b> 	Fenstererneuerung mit Wärmeschutzverglasung	1,50	11 % - 15 %